


大飯原発事故による事故後7日間の被ばく線量の推定(97%値)

○ の位置は行政訴訟原告の居住地、数字は原告番号を示す


甲 第 34 号証の 1



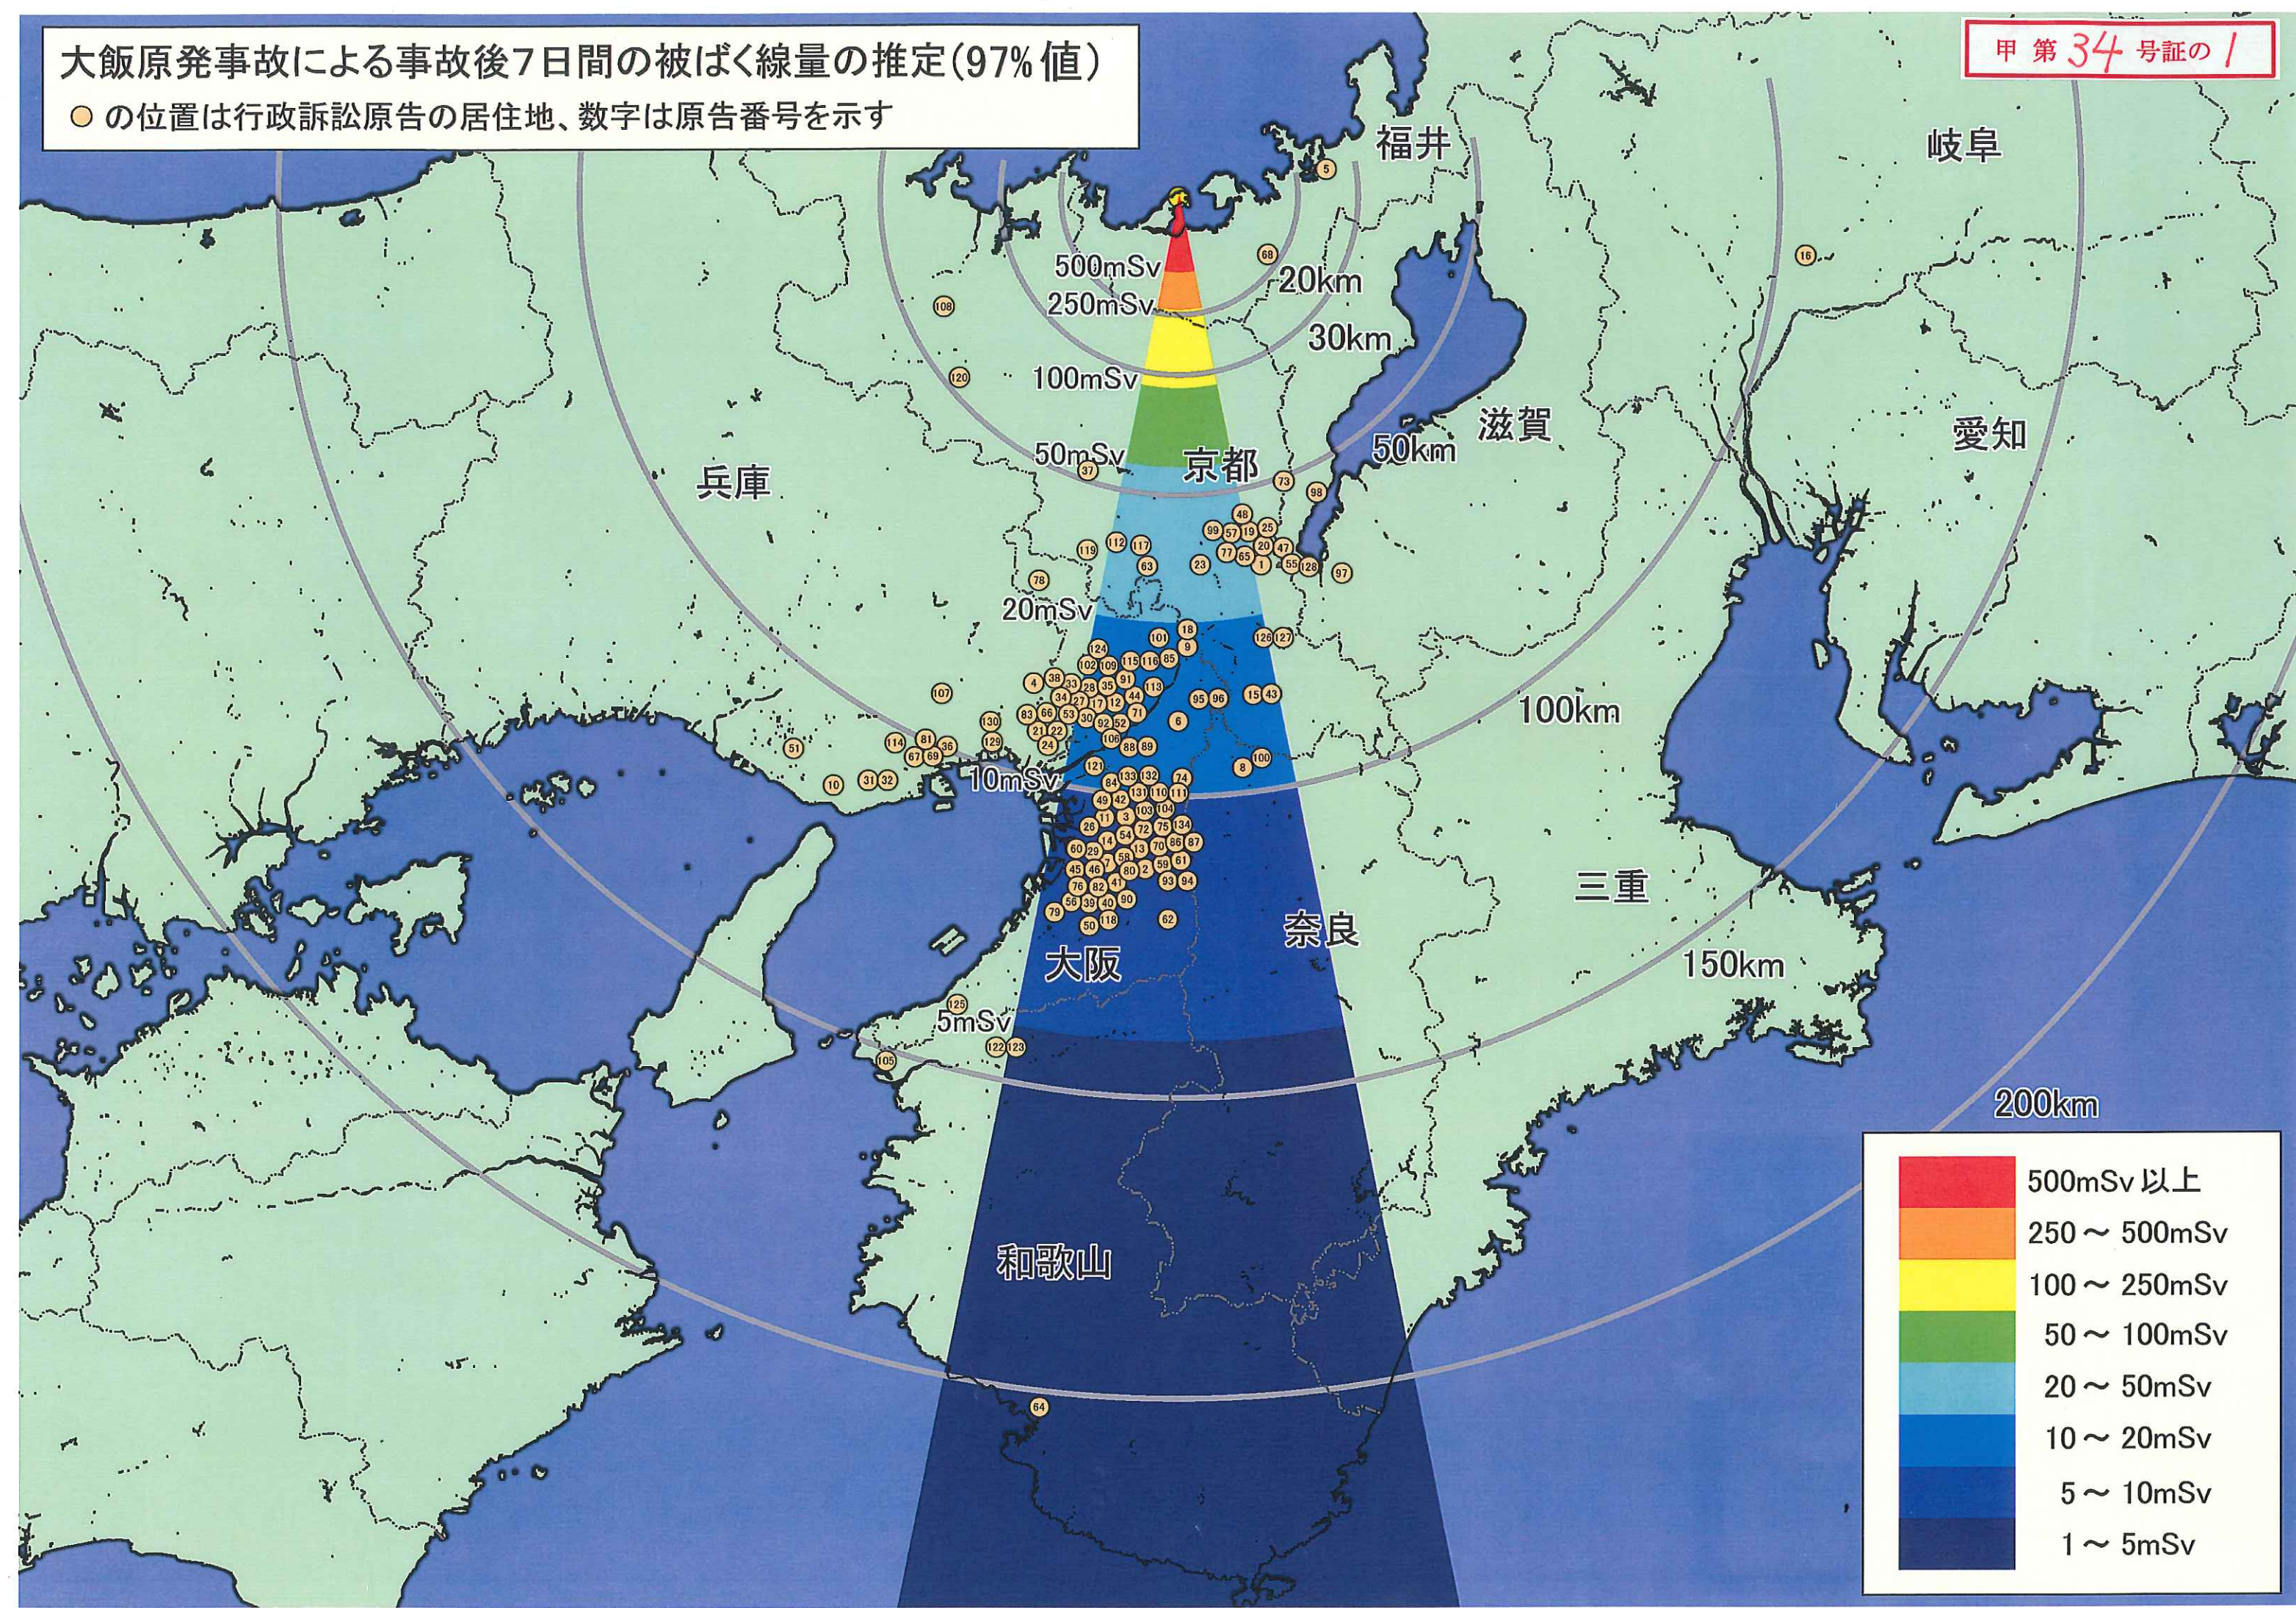




大飯原発事故による事故後7日間の被ばく線量の推定(100%値)

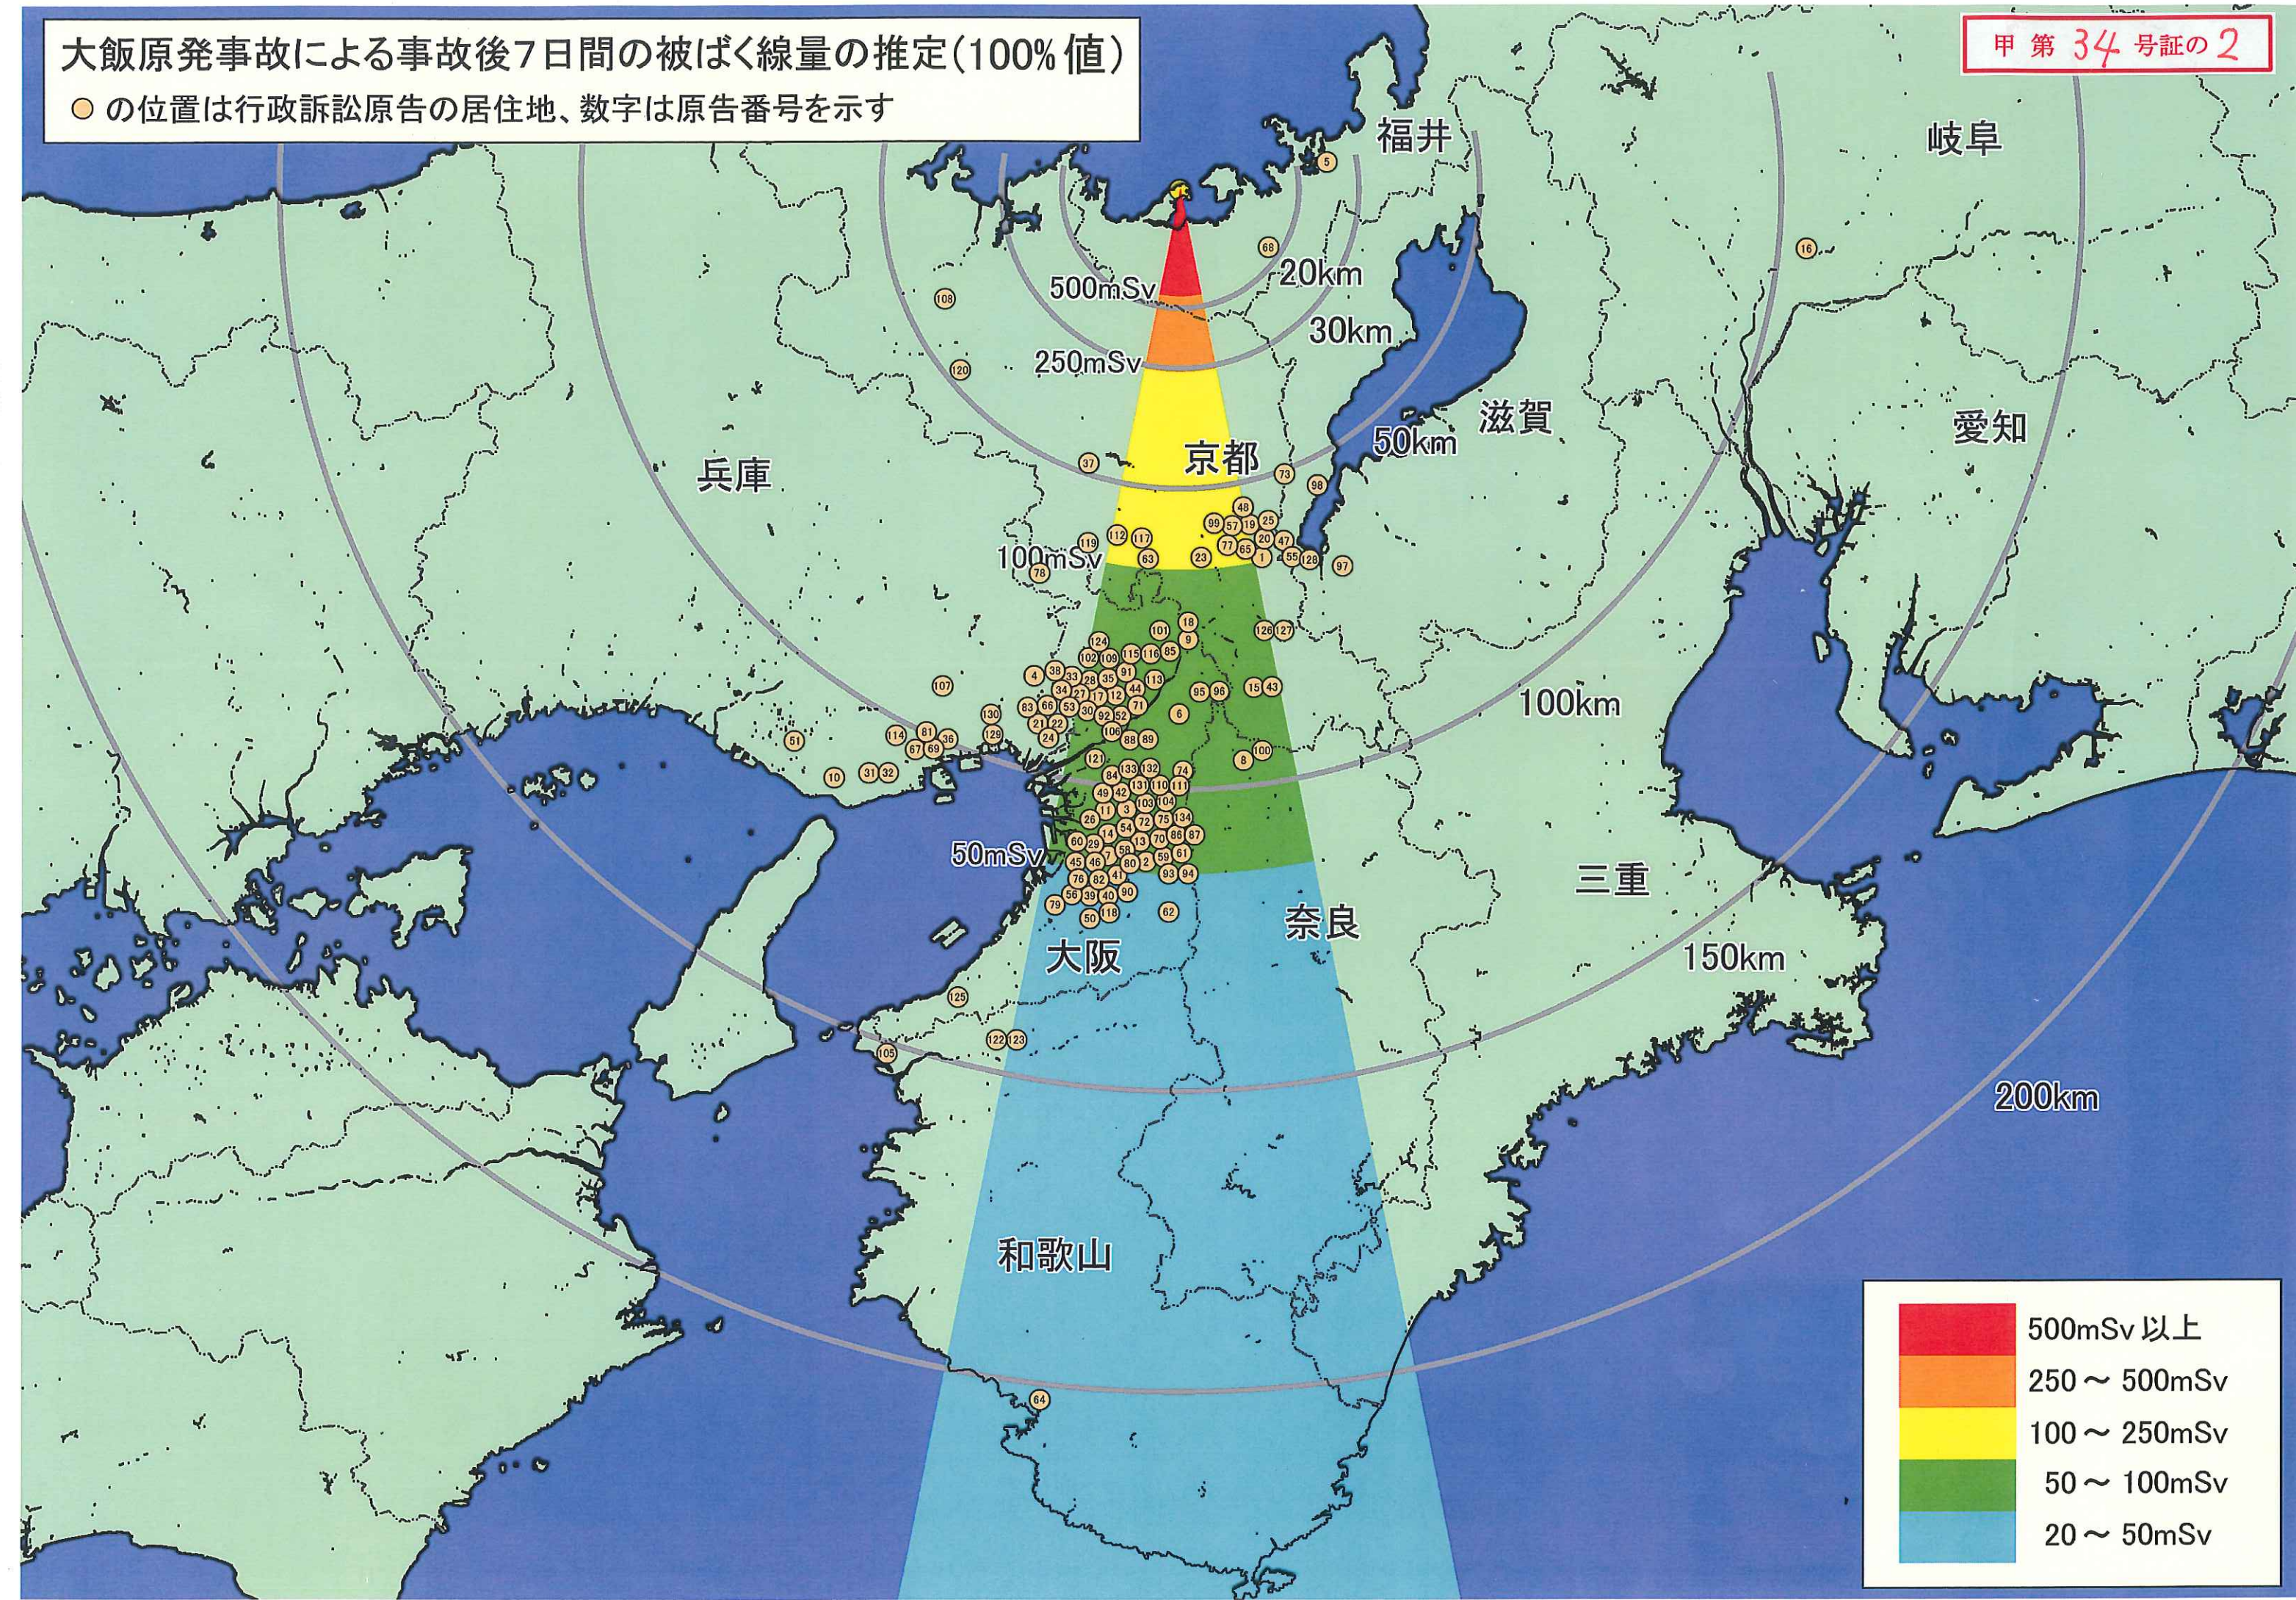○の位置は行政訴訟原告の居住地、数字は原告番号を示す

甲第34号証の2



	500mSv 以上
	250 ~ 500mSv
	100 ~ 250mSv
	50 ~ 100mSv
	20 ~ 50mSv